WERSJA ROBOCZA EKO-POZ

LEGENDA

punkt 6.3 xx	ODNIESIENIE DO PUNKTU 6.3.XX CZĘŚCI OPISOWEJ EKSPERTYZY
opis	OPISY/ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE
	KIERUNEK EWAKUACJI
REI120	ŚCIANA ODDZIELENIA PPOŻ. O KLASIE REI 120 Z OKNEM O KLASIE EI 60 ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
REI60 REI60	ELEMENTY WYDZIELAJĄCE KLATKĘ SCHODOWĄ - ŚCIANY O KLASIE REI 60 Z DRZWIAMI O KLASIE EIS 30
EI30	DRZWI PRZECIWPOŻAROWE O KLASIE EI60 ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
	BUDYNEK POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
	PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
	HYDRANT WEWNĘTRZNY 25 mm
	NIEPRAWIDŁOWY WYMIAR DRZWI STANOWIĄCY PRZEDMIOT ODSTĘPSTWA NINIEJSZEJ EKSPERTYZY

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.[m²]
	ETAP I	
P–1.01	MAGAZYNEK	5,23
P–1.02	KLATKA SCHODOWA/KOM. POZIOMA	2,90
P–1.03	MAGAZYNEK	3,22
P–1.04	MAGAZYNEK	10,37
P–1.05	MAGAZYNEK	27,37
P–1.06	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	8,65
P–1.07	KLATKA SCHODOWA/KOMUNIKACJA POZIOMA	6,35
P–1.08	POM. CENTRALI WENTYLACYJNEJ	41,63
P–1.09	POMIESZCZENIE CIEPLIKA	11,53
P–1.10	MAGAZYNEK	7,46 (pow.pomocnicza 4,46m²)
	ETAP I RAZEM (w tym pow. pomoc. 7,46m²)	125,81

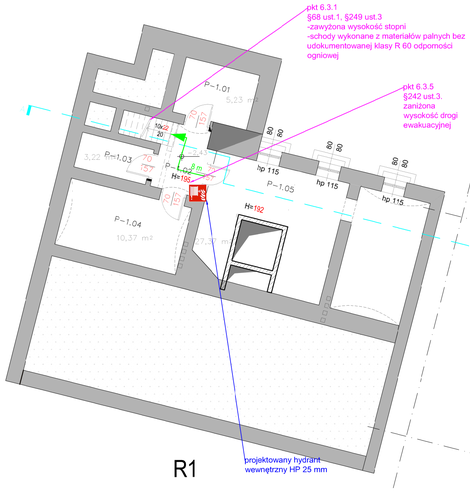

R1

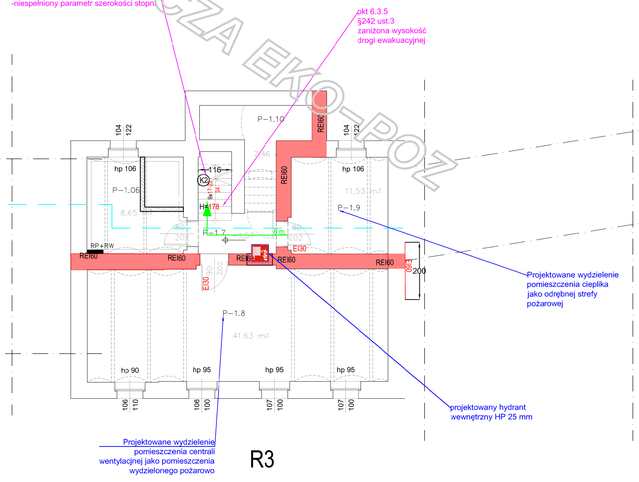

R3

NAZWA OBIEKTU	WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA UL. RATAJCZAKA 1 i 3, 61-895 POZNAŃ
TEMAT:	Ekspertyza Techniczna na podstawie: § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Ju t Dz. U. 2019, poz. 1065)
OPRACOWALI:	
TEMAT:	RZUT PIWNIC
SKALA RYSUNKU:1:100	DATA: KWIECIEŃ 2020 / NR RYSUNKU: RYS - 2